LEGENDA

	Tubazioni circuito antincendio (AI)
	Tubazioni circuito antincendio esistente
	Muratura REI come da progetto VVF approvato, pratica n.9140
	Attraversamento compartimento R/EI verticale prevedere barriere passive resistenti al fuoco (AI)
	Discesa / salita tubazione impianto antincendio (AI)
	Discesa / salita tubazione impianto antincendio esistente
	Cassetta UNI 45 / Cassetta UNI 70
	Cassetta UNI 45 / Cassetta UNI 70 esistente
431	Numero idrante
432	Numero idrante esistente
AI 22	Colonne montanti impianto antincendio (AI) con riferimento
AI 22	Colonne montanti impianto antincendio esistenti con riferimento
AI ø 1"1/2 ø42,5/48,3mm	Sigla identificativa circuito e diametro tubazione (*/mm)

NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfiati per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.

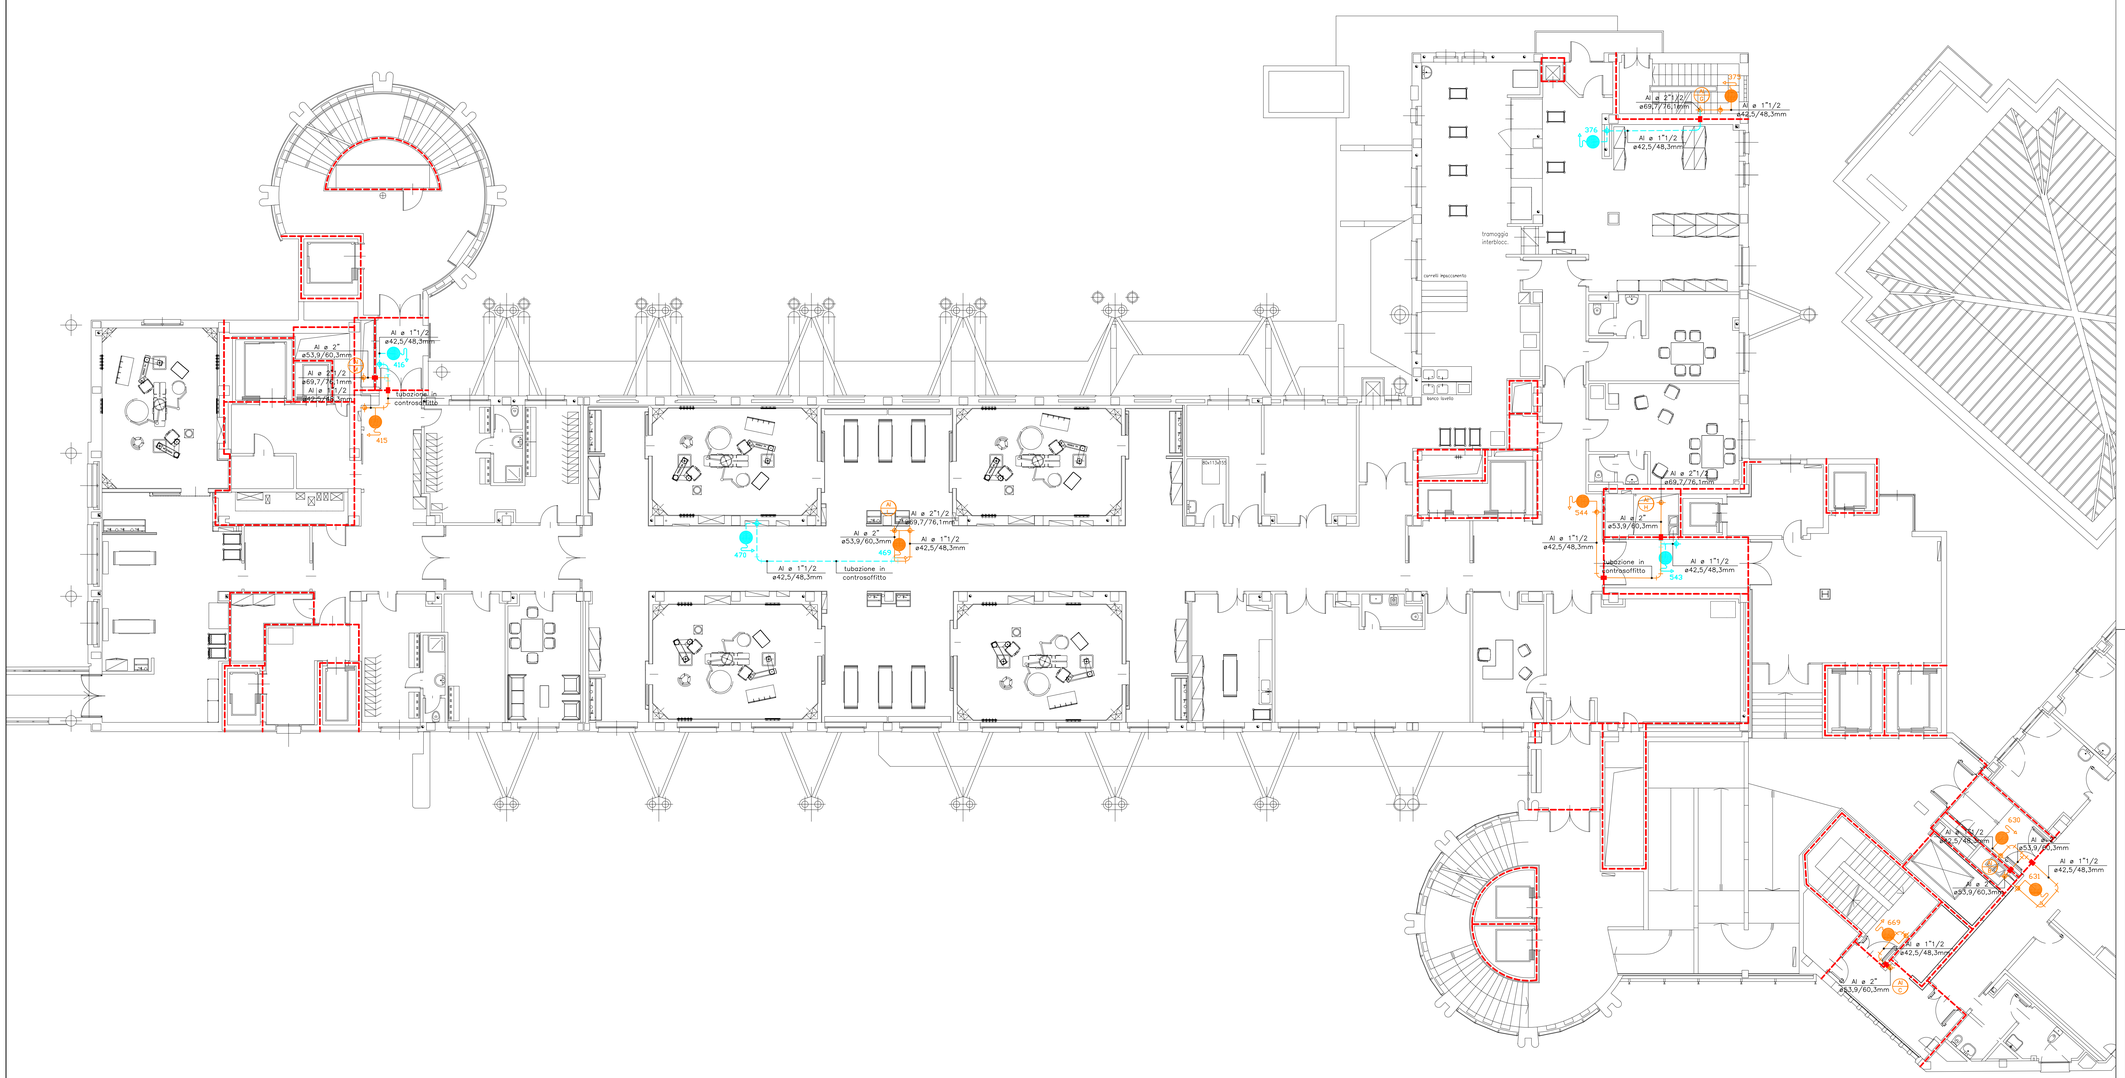

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI

Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.

Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601

PROGETTO ESECUTIVO

Impianto idrico sanitario antincendio - Monoblocco A
Pianta piano terzo

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E01	MEC	AIN	-	P03	PR	PN	40205	00

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	DATA
SC	ACH	FS	1:100	23/04/2020

direttore generale:	responsabile unico del procedimento:
dott. Francesco Laurelli	ing. Francesca Loreti

progettista architettonico:
arch. Andrea Taddia

progettista impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione
00	23/04/2020	Prima Emissione

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.