TUBO COMBUSTIBILE, TRATTATO CON COLLARE ANTIFUOCO .

APPLICAZIONE:
SINGOLO FORO CAROTATO.

RANGE TUBI:
50 ≤ ø ≤ 250 mm.

PRODOTTO:
COLLARE

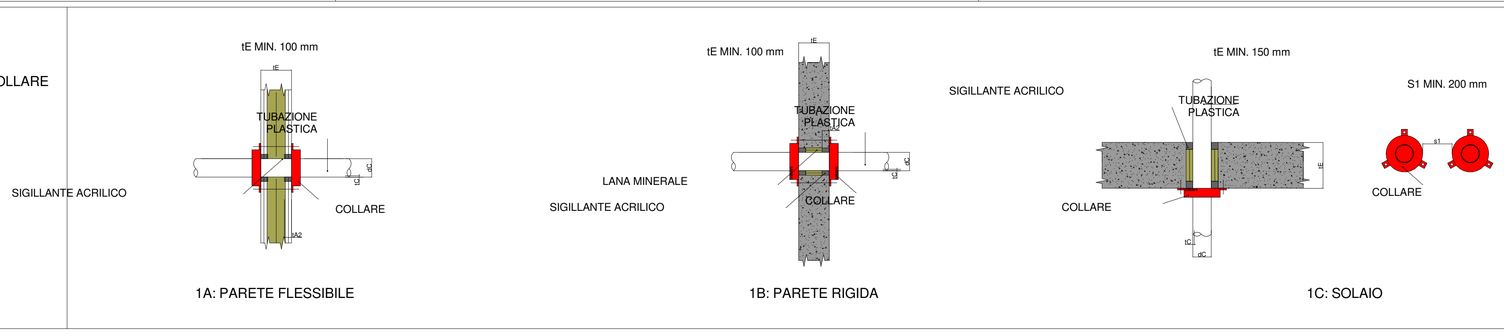

1A: PARETE FLESSIBILE | 1B: PARETE RIGIDA | 1C: SOLAIO

TUBO COMBUSTIBILE, TRATTATO CON SCHIUMA INTUMESCENTE

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO E MULTIPLO.

RANGE TUBI:
ø ≤ 50 mm.

PRODOTTO:
SCHIUMA

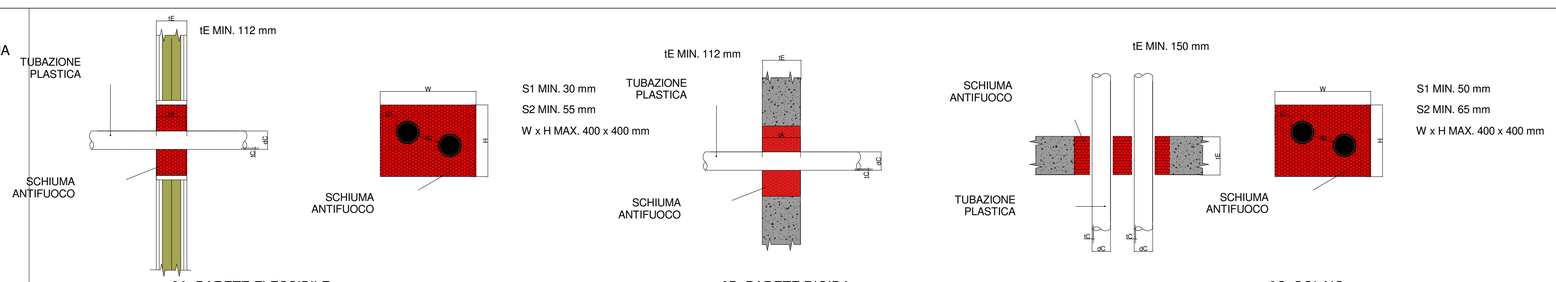

2A: PARETE FLESSIBILE | 2B: PARETE RIGIDA | 2C: SOLAIO

TUBO METALLICO ISOLATO (E NON) CON LANA MINERALE, TRATTATO CON SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO

APPLICAZIONE:
SINGOLO FORO CAROTATO.

RANGE TUBI:
33,7 ≤ ø ≤ 168 mm.

PRODOTTO:
SIGILLANTE

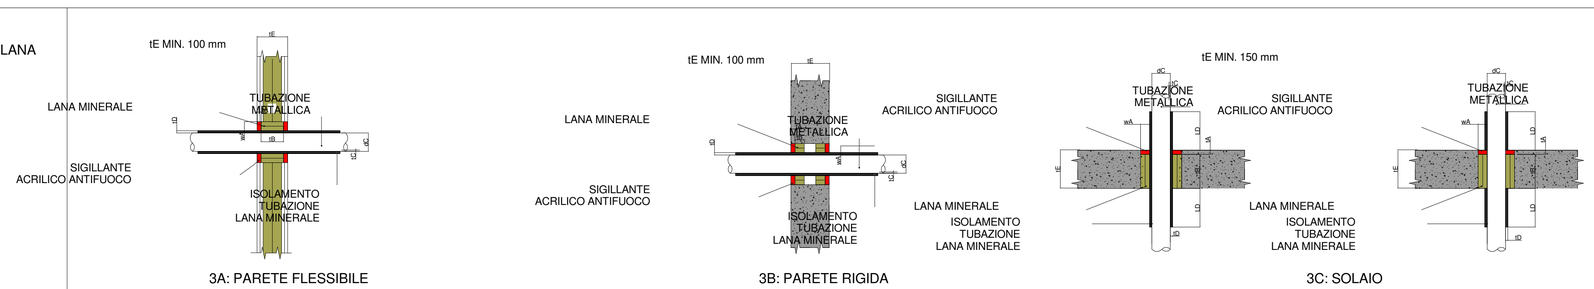

3A: PARETE FLESSIBILE | 3B: PARETE RIGIDA | 3C: SOLAIO

TUBO METALLICO ISOLATO (E NON) CON LANA MINERALE, TRATTATO CON SCHIUMA INTUMESCENTE.

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO E MULTIPLO.

RANGE TUBI:
33,7 ≤ ø ≤ 114 mm PER PARETE.
33,7 ≤ ø ≤ 168 mm PER SOLAIO.

PRODOTTO:
SCHIUMA INTUMESCENTE E LANA MINERALE

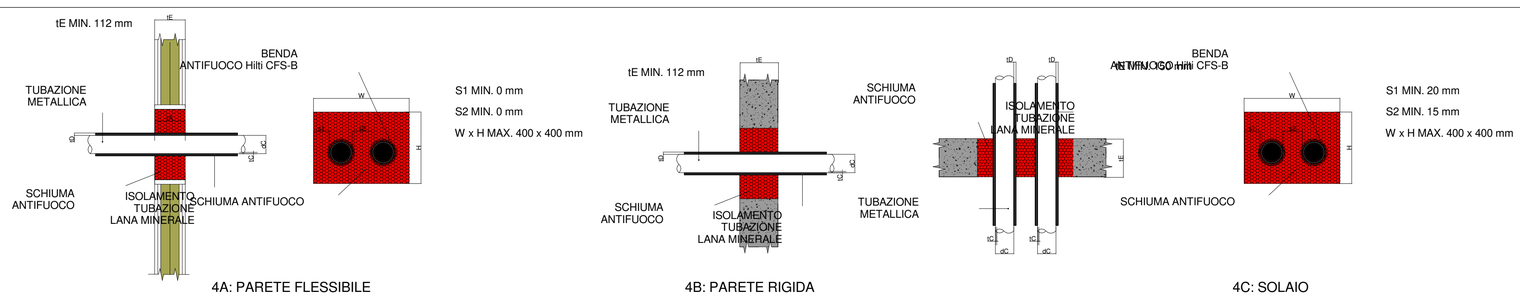

4A: PARETE FLESSIBILE | 4B: PARETE RIGIDA | 4C: SOLAIO

TUBO METALLICO COIBENTATO CON ARMAFLEX, TRATTATO CON BENDA ANTIFUOCO.

APPLICAZIONE:
SINGOLO FORO CAROTATO.

RANGE TUBI:
88,9 ≤ ø ≤ 159 mm.

PRODOTTO:
BENDA ANTIFUOCO.

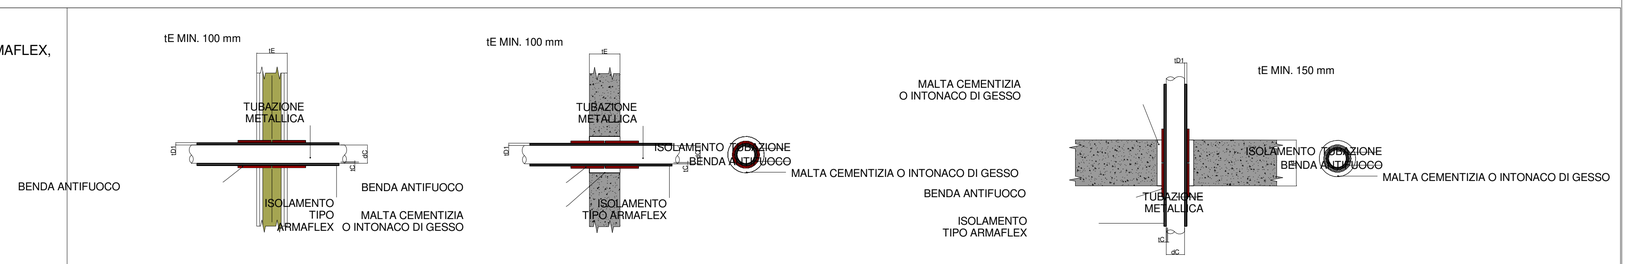

5A: PARETE FLESSIBILE | 5B: PARETE RIGIDA | 5C: SOLAIO

CANALINA PORTACAVI O FASCIO DI CAVI, TRATTATI CON SCHIUMA INTUMESCENTE .

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO.

RANGE FORO:
400 X 400 mm.

PRODOTTO:
SCHIUMA INTUMESCENTE.

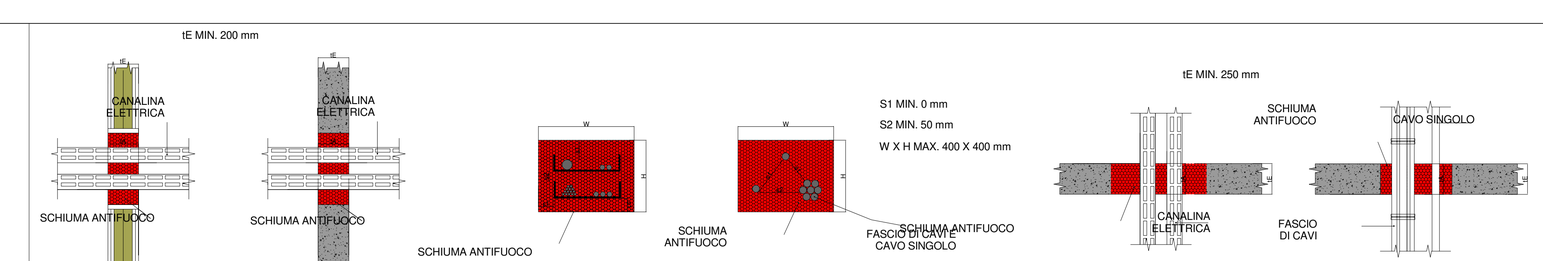

6A: PARETE FLESSIBILE | 6B: PARETE RIGIDA | PARETE RIGIDA E FLESSIBILE | 6C: SOLAIO

CANALINA PORTACAVI O FASCIO DI CAVI, TRATTATI CON SACCHETTI INTUMESCENTI

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO.

RANGE FORO:
400 X 400 mm.

PRODOTTO:
SACCHETTI INTUMESCENTI

6A: PARETE FLESSIBILE | 6B: PARETE RIGIDA | PARETE RIGIDA E FLESSIBILE | 6C: SOLAIO

CANALINA PORTACAVI, TUBI METALLICI O TUBI PLASTICI, TRATTATI CON PANNELLO PREVERNICIATO.

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO MULTIPLO E MISTO.

RANGE FORO:
1200 X 1200 mm A PARETE.
600 X 1000 mm A SOLAIO.
400 X 5000 mm A SOLAIO.

PRODOTTO:
PANNELLO PREVERNICIATO.

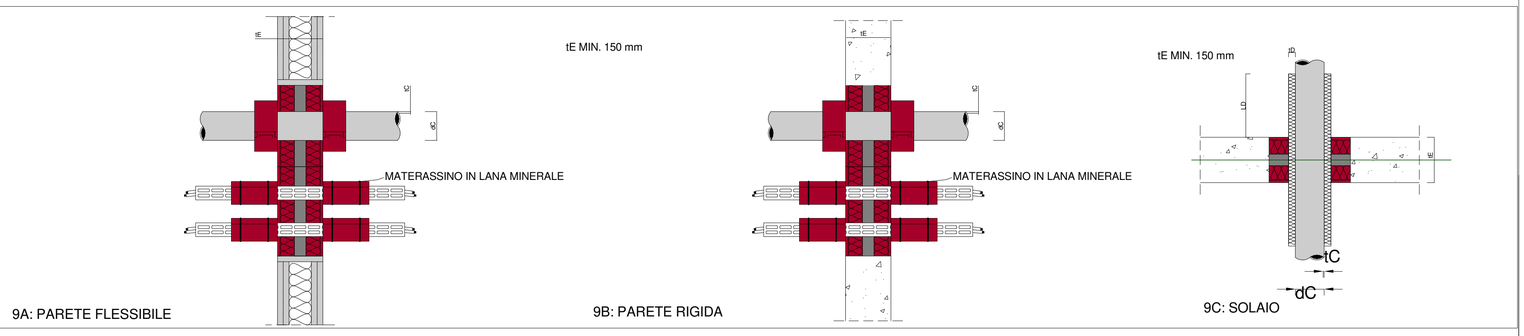

9A: PARETE FLESSIBILE | 9B: PARETE RIGIDA | 9C: SOLAIO

CANALINA PORTACAVI O FASCIO DI CAVI, TRATTATI CON SACCHETTI INTUMESCENTI

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO.

RANGE FORO:
400 X 400 mm.

PRODOTTO:
SACCHETTI INTUMESCENTI

6A: PARETE FLESSIBILE | 6B: PARETE RIGIDA | PARETE RIGIDA E FLESSIBILE | 6C: SOLAIO

CONDUIT E CAVI, TRATTATI CON SIGILLANTE INTUMESCENTE.

APPLICAZIONE:
ATTRAVERSAMENTO SINGOLO E MULTIPLO.

RANGE FORO:
150 X 150 mm.

PRODOTTO:
SIGILLANTE ACRILICO.

10A: PARETE FLESSIBILE | 10B: PARETE RIGIDA | 10C: SOLAIO

GIUNTO LINEARE CON SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO .

APPLICAZIONE:
GIUNTO LINEARE.

RANGE MOVIMENTO:
± 12,5 %.

PRODOTTO:
SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO.

GIUNTI VERTICALI IN / TRA PARETI | GIUNTI DI SOLAI

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI

Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601

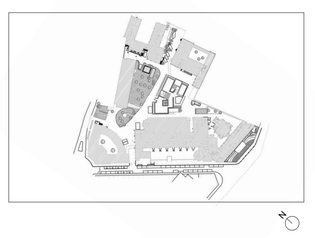

PROGETTO ESECUTIVO

Dettagli Tipologici Attraversamenti Impiantistici

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E01	ARC	-	-	PNN	PR	DD	10091	01

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	DATA
ADM	AA	AT	1 : 10	23/04/2020

direttore generale:	responsabile unico del procedimento:
dott. Francesco Laurelli	ing. Francesca Loreti
progetto architettonico: arch. Andrea Taddia	progetto impianti meccanici ed elettrici: ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione
01	20/05/2020	Revisione per Validazione
00	23/04/2020	Prima Emissione

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.