

NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfiori per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.

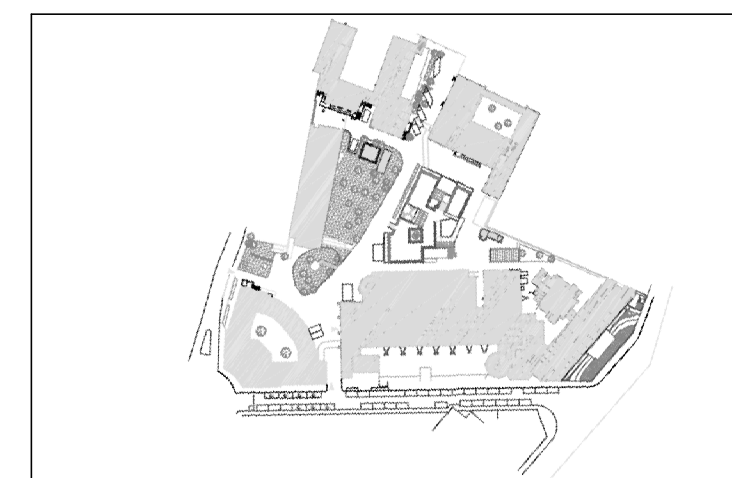

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO


Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL
FERRARI



Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601



PROGETTO ESECUTIVO

Impianto idrico sanitario antincendio - Monoblocco B
Pianta piano quarto

PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	E02	MEC	AIN	-	P04	PR	PN	40207	00
REDATTO SC		VERIFICATO ACH		APPROVATO FS			SCALA 1:100		DATA 23/04/2020	

<p>direttore generale: dott. Francesco Laurelli</p> <p>responsabile unico del procedimento: ing. Francesca Loreti</p>	<p>architettonico: ing. Roberto Tadda</p> <p>progett. impianti meccanici ed elettrici: ing. Roberto Tadda</p>
---	---

00	23/04/2020	Prima Emissione			
Rev.	Data	Descrizione			